

سنجدش میزان تاثیر نماهای دو پوسته بر نیازهای انرژی ساختمان‌های مسکونی (در اقلیم شهر کرمانشاه)

سید کیانوش احمدی*، مهدی شعبانیان**

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۳/۳/۱۴

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/۵/۲

چکیده

امروزه انرژی، منبع حیات و زندگی مدرن انسان به شمار می‌آید. اما با توجه به رشد جمعیت و پیشرفت فناوری، مصرف انرژی در زندگی به شدت افزایش یافته است و منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوای شده است که مشکلات متعدد برای سلامتی زیست و جوامع بشری به وجود آورده است. به همین دلیل، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی امری ضروری به نظر می‌رسد. نمای ساختمان به عنوان عامل ارتباط دهنده فضای داخلی و فضای خارجی نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی دارد. لذا یکی از روش‌های موثر برای کنترل و بهبود کیفیت مصرف انرژی ساختمان و عملکرد حرارتی و در نهایت کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی استفاده از نماهای دوپوسته است. هدف از این پژوهش سنجش میزان کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی با استفاده از نماهای دوپوسته دالانی و یکپارچه در سه حالت تهويه طبیعی، مکانیکی و بدون تهويه در اقلیم شهر کرمانشاه می‌باشد. برای نیل به هدف پژوهش حاضر ابتدا موقعیت جغرافیایی نمونه مشخص گردید. در مرحله بعد داده‌های آب و هوایی شهر کرمانشاه جمع آوری شد. با استفاده از نرم افزار (Design Builder) نمونه پایه، شبیه‌سازی و سناریوهای موجود مورد تحلیل و سنجش قرار گرفت. صحت نتایج حاصل از شبیه‌سازی با مقادیر مندرج در قبوض برق و گاز سالیانه ساختمان مورد مطالعه، اعتبارسنجی گردید. که میزان اختلاف خروجی نرم افزار نسبت به مقادیر واقعی کمتر از ۱۰ درصد بود.

تأثیر نمای دوپوسته و تهويه هوای بین دوپوسته در ساختمان‌های مسکونی در اقلیم شهر کرمانشاه را می‌توان از لحاظ مصرف انرژی ساختمان حائز اهمیت دانست زیرا که تأثیر مستقیمی در کاهش مصرف انرژی در این ساختمان‌ها داشته است. بررسی و مقایسه مصارف انرژی و رفتار حرارتی پوسته دوم ساختمان، تهويه هوای بین دوپوسته در فصل گرم، بهینه‌ترین حالت مصرف انرژی را برای کل ساختمان رقم زده است.

استفاده از نمای دوپوسته (دالانی)، بیشترین میزان کاهش انرژی گرمایشی را با ۵۴/۵۵ درصد در ماه آپریل داشته است. استفاده از نمای دوپوسته (یکپارچه)، در ماه ژانویه با ۸۴/۴ درصد پایین‌ترین کاهش مصرف انرژی گرمایشی را دارد. در صورت فعل بودن تهويه طبیعی هوای بین دوپوسته در فصل گرم در اقلیم شهر کرمانشاه، مصرف انرژی کل ساختمان نسبت به سایر حالت‌ها دارای بهینه‌ترین وضعیت می‌باشد. مصارف انرژی کل ساختمان، در نمای دوپوسته دالانی به همراه تهويه طبیعی با $66/63 \text{ kWh/m}^2$ یعنی پایین‌ترین مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد. به طور کلی استفاده از پوسته دوم به صورت دالانی و دارای تهويه طبیعی در فصل گرم برای این ساختمان کاهش $10/73$ درصدی معادل $8/01 \text{ kWh/m}^2$ را در مصرف انرژی کل نسبت به ساختمان پایه را نشان می‌دهد.

واژگان کلیدی

نمای دوپوسته، ساختمان‌های مسکونی، اقلیم کرمانشاه، نیازهای انرژی، کاهش مصرف انرژی

مقدمه

امروزه انرژی، منبع حیات و زندگی مدرن انسان به شمار می‌آید. اما با توجه به رشد جمعیت و پیشرفت فناوری، مصرف انرژی در زندگی به شدت افزایش یافته است این مصرف افزایشی علاوه بر استفاده زیاد از منابع انرژی غیرتجدیدپذیر، منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوا شده است که مشکلات متعدد برای سلامت محیط زیست و جوامع بشری به وجود آورده است. از جمله‌این مسائل و مشکلات محدودیت و پایان‌پذیر بودن منابع فسیلی و اثرات زیست‌محیطی ناشی از سوزاندن این منابع، ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی با بهینه‌سازی مصرف آن و نیز جایگزینی منابع دیگر انرژی بخصوص انرژی‌های تجدیدپذیر را آشکار نموده است) Gonzalez et al, 2002, 626-637 آرنس بین المللی انرژی اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۵ می‌توان نفت آب و پس از این زمان، قیمت نفت افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند(Cronshaw, 2015, 571-585). از آنجایی که نگرانی‌ها در مورد تغییرات آب و هوا و امنیت انرژی همچنان افزایش می‌یابد، علاقه فزآینده‌ای به ترویج اقدامات صرفه‌جویی و کارایی انرژی در بخش مسکونی افزایش یافته است) Gonzalez et al, 2002, 626-637 همچنان افزایش می‌یابد، علاقه فزآینده‌ای به ترویج اقدامات صرفه‌جویی و کارایی انرژی در بخش مسکونی افزایش یافته است) ۴۶ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۴۷ درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است(مطالعات جامع توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه، ص. ۲۹. در سطح شهرستان کرمانشاه، تاثیر فاکتور عرض جغرافیایی به مرتب کمتر از ارتفاع است و تفاوت موجود بین شمالی ترین و جنوبی ترین نقطه آن اختلاف زیاد و قابل توجهی را در پارامترهای مرتبط با تایش خورشید نظیر ساعت‌آفتابی به وجود نمی‌آورد. رژیم آب و هوای شهرستان کرمانشاه را سیستم‌های کم فشار مدیترانه‌ای تشکیل می‌دهند. با استفاده از تقسیم‌بندی اقلیمی آمریزه اقلیم‌های خشک سرد، نیمه خشک معتدل، نیمه خشک سرد و نیمه مرطوب سرد را در سطح شهرستان می‌توان مشاهده کرد. بنابراین هماهنگ کردن ساختمان و محیط مسکونی انسان با شرایط و عوامل اقلیمی به دلیل گرانی انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است (ملک حسینی و ملکی، ۱۳۸۹). لذا کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی در اقلیم کرمانشاه امری ضروری به نظر می‌رسد. نمای ساختمان به عنوان عامل ارتباط دهنده فضای داخلی و فضای خارجی نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی دارد. لذا یکی از روش‌های موثر برای کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی استفاده از نماهای دوپوسته است. نماهای دوپوسته یا نماهای مبتنی بر سیستم دو پوسته در ساختمان‌های مسکونی، یکی از روش‌های پیشرفته و موثر برای بهبود کیفیت ساختمان و عملکرد حرارتی آنها محسوب می‌شوند. این نوع نماها می‌توانند تاثیرات مثبتی بر ساختمان داشته باشند. مطابق تعریف مؤسسه تحقیقات ساختمانی بلژیک، نمای دوپوسته به نمایی اطلاق می‌شود که از احداث حداقل دو پوسته داخلی و خارجی، با فاصله‌ای بیست تا دویست سانتی‌متری، موسوم به فضای حائل و پوسته خارجی اغلب از جنس شیشه سخت شکل گرفته باشد. پوسته داخلی عمدتاً بخشی شیشه و بخش دیگر نمای کدر (غیرشفاف) است. همچنین این فضا را می‌توان به روش طبیعی یا مکانیکی تهویه کرد(BBRI, 2002). نماهای دوپوسته به چهار دسته کلی ۱- نماهای دوپوسته یکپارچه ۲- نماهای دوپوسته دالانی(هر طبقه مجزا) ۳- نماهای دوپوسته با محفظه‌های یکپارچه عمودی(بسته شدن میان اتاق‌های مجاور یا شفت). ۴- نمای دوپوسته جعبه‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند(Rundle, 2011; Gratia and Herde, 2004; Gratia and Herde, 2002; Kragh, 2002). این پژوهش سعی دارد، تاثیر نماهای دوپوسته یکپارچه و دالانی را با سه نوع تهویه طبیعی، مکانیکی و بدون تهویه در یک ساختمان مسکونی در اقلیم شهر کرمانشاه را از طریق نرم افزار (Design Builder) شبیه‌سازی کرده و میزان کاهش یا افزایش مصرف انرژی را بر اساس متغیرهای بیان شده، تحلیل کند. مدل مورد بررسی، یک ساختمان پایه با مصالح رایج در ساخت اینی و همچنین با توجه به مطالعات میدانی انجام شده در سطح شهر کرمانشاه و تمرکز ساخت و ساز به دلیل موارد اقتصادی از جمله ارزش افزوده املاک در این منطقه از شهر و همچنین میزان فراوانی ساختمان‌های ساخته شده در قالب ساختمان‌های با شش طبقه روی طبقه همکف (بارکینگ) نسبت به ساختمان‌های دیگر، و نیز در دسترس بودن آن جهت گردآوری اطلاعات و بالا رفتن دقت خروجی داده‌های نرم افزار این ساختمان به عنوان نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند راهنمایی برای طراحی و انتخاب نوع تهویه مناسب در نماهای دوپوسته در اقلیم شهر کرمانشاه باشد. هدف از این پژوهش سنجش میزان کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی با استفاده از نماهای دوپوسته دالانی و یکپارچه در سه حالت تهویه طبیعی، مکانیکی و بدون تهویه در اقلیم شهر کرمانشاه می‌باشد. بدین منظور روش اجرای این پژوهش، مدل سازی با استفاده از نرم افزار شبیه‌سازی (Design Builder) و همچنین تحلیل میزان کاهش مصرف انرژی بر اساس نماهای دوپوسته دالانی و یکپارچه در سه حالت تهویه طبیعی، مکانیکی و بدون تهویه می‌باشد. صحبت سنجی نتایج حاصل از شبیه‌سازی بر اساس مقادیر مندرج در قبوض برق و گاز سالیانه ساختمان مورد مطالعه می‌باشد.

پیشینه پژوهشی

در سوابق تجربیات مربوط به استفاده از الگوی نماهای دوپوسته، اولین بار در سال ۱۸۴۹ به گردش مکانیکی هوای گرم و سرد بین لایه‌های شیشه ساختمان موزه صنعتی بروکسل در زمستان و تابستان اشاره شده است. در ۱۹۰۳ کارخانه‌ای در آلمان برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از نور روز و پرهیز از سرما و بادهای شدید منطقه، و ساختمان بانکی در اتریش، و به دنبال آن ساختمانهای متعددی در روسیه و پاریس از این روش سود جستند. سالهای بعد تا اوخر دهه ۱۹۷۰ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در بهره‌گیری از این نماها پدید نیامد. پس از آن و به ویژه از دهه ۱۹۹۰ به بعد، در پاسخ به مسئله انرژی، تعدادی از ساختمانها به طور فزاینده‌ای رشد کرد (Uuttu, 2001).

تحقیقات محدودی در ایران تأثیر نماهای دوپوسته را بر مصرف انرژی ساختمان ارزیابی کرده‌اند. یکی از این تحقیقات (قبران و حسین پور ۱۳۹۲) گزینه‌های مختلف نمای دوپوسته را روی یک ساختمان اداری در تهران شبیه‌سازی کرده و استفاده از نمای دوپوسته را منجر به کاهش ۱۶ تا ۲۰ درصد مصرف انرژی در ساختمان دانسته‌اند. (قبران و حسین پور ۱۳۹۲).

نتایج شبیه‌سازی میر رشید و میر سعیدی نشان می‌دهد که سامانه دیوار ترومب می‌تواند در گرمایش در اقلیم مورد نظر مفید باشد ولی در بهبود شرایط سرمایشی ساختمان نقش کم تری دارد که با توجه به مسائل اقتصادی و فنی باید درباره نقش این سامانه در کاهش مصرف انرژی مطالعه بیشتری انجام گیرد. (میر رشید و میر سعیدی ۱۳۹۹-۲۸۱).

در پژوهشی که حافظی، تحصیل دوست، زمردیان در باب فرایند دستیابی به نمای دوپوسته‌ی دارای بهره وری مناسب انرژی، در یک ساختمان اداری در شهر تهران انجام داده اند نتایج حاکی از آن است که کاهش مصرف منابع انرژی ناشی از استفاده از نمای دوپوسته در این ساختمان بین ۷۹-۵۴ kWh/m² معادل ۷.۷٪ تا ۸۰٪ کاهش ارزیابی شد (حافظی، تحصیل دوست، زمردیان، ۱۳۹۵).

نتایج تحقیقی مشابه از (Hoseggen et al, 2008) با بررسی شبیه‌سازی ساختمان به عنوان ابزار کمکی در تصمیم‌گیری مطالعه موردنی: با یا بدون نمای دوپوسته نشان می‌دهد که در طراحی نمای دوپوسته، تا ۲۰٪ از هزینه انرژی گرمایشی ساختمان را کاهش می‌دهد (Hoseggen, 2008, 821-827).

در پژوهشی دیگر (Gratia,& Deherde, 2004)، تهویه طبیعی در نمای دوپوسته را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند که نتایج آن نشان می‌دهد که اگر نمای دوپوسته در جهت جنوبی بنا قرار گیرد و تهویه نشود، در صورتی که از لورو استفاده نشود، دمای حفره میانی ممکن است تا ۴۷ درجه سانتیگراد بالا رود که در صورت وجود لوروهاین دما تا ۵۲ درجه سانتیگراد نیز بالا خواهد رفت. با توجه به اثر گلخانه‌ای که موجباً بایجاد شرایط نامناسب در ساختمان می‌گردد، توجه به تهویه حفره میانی اهمیت بالایی خواهد داشت (Gratia et al, 2004, 1139-1152).

جدول ۱- پیشینه داخلی مقالات مرتبط با موضوع

پژوهشگر	عنوان پژوهش	تاریخ	نتایج پژوهش
حسین پور و قبران	بررسی رفتار حرارتی نماهای دوپوسته در اقلیم تهران	۱۳۹۲	به منظور بررسی کارایی ایده نمای دوپوسته در اقلیم شهر تهران، یک ساختمان اداری در گزینه‌های مختلف با و بدون نمای دوپوسته مدل سازی و عملکرد انرژی آن به وسیله نرمافزار شبیه‌سازی EQUEST شبیه‌سازی شده است بر اساس نتایج شبیه‌سازی، استفاده از نمای دوپوسته در مقایسه با نمای تک پوسته، منجر به کاهش ۱۶ الی ۲۰٪ مصرف انرژی سیستم HVAC ساختمان می‌گردد.
میر رشید و میر سعیدی	بررسی میزان تاثیر سامانه دیوار ترومب بر آسایش حرارتی در اقلیم معتدل و مرطوب(نمونه موردنی ساختمان مسکونی در گنبد کاووس)	۱۳۹۹	نتایج این شبیه‌سازی نشان می‌دهد که سامانه دیوار ترومب می‌تواند در گرمایش در اقلیم مورد نظر مفید باشد ولی در بهبود شرایط سرمایشی ساختمان نقش کمتری دارد که با توجه به مسائل اقتصادی و فنی باید درباره نقش این سامانه در کاهش مصرف انرژی مطالعه بیشتری انجام گیرد.
فرایند دستیابی، دارای بهره وری مناسب انرژی، تحصیل دوست، نمونه موردنی یک ساختمان اداری در تهران زمردیان	بررسی نشان‌دهنده‌ی کاهش نیاز به گرمایش و نیز بهبود شرایط فضای داخلی در دوره‌ی سرمایش است. کاهش مصرف منابع انرژی ناشی از استفاده از نمای دوپوسته در این ساختمان بین ۵۴-۲۸ kWh/m ² معادل ۷.۷٪ تا ۸۰٪ کاهش ارزیابی شد. همچنین بیشترین تأثیر استفاده از گونه‌های مختلف نمای دوپوسته در کاهش بار سرمایشی است؛ اگرچه در تمام گونه‌های آن موجب افزایش بار روشنایی می‌شود.	۱۳۹۵	نتایج نشان‌دهنده‌ی کاهش نیاز به گرمایش و نیز بهبود شرایط فضای داخلی در دوره‌ی سرمایش است. کاهش مصرف منابع انرژی ناشی از استفاده از نمای دوپوسته در این ساختمان بین ۵۴-۲۸ kWh/m ² معادل ۷.۷٪ تا ۸۰٪ کاهش ارزیابی شد. همچنین بیشترین تأثیر استفاده از گونه‌های مختلف نمای دوپوسته در کاهش بار سرمایشی است؛ اگرچه در تمام گونه‌های آن موجب افزایش بار روشنایی می‌شود.

نتایج شبیه‌سازی (Hensen, Bartak, & Drkal, 2002) نشان می‌دهد که شبیه‌سازی نمای دوپوسته شامل بررسی عوامل چون دما و نوسانات جریان هوا است که با تحلیل مناسب با توجه به شرایط خاص پروژه، می‌تواند بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان را کاهش دهد (al., 2002, 1251-1259).

جدول ۲- پیشینه خارجی مقالات مرتبط با موضوع

عنوان مقاله/کتاب	سال	نویسنده‌گان	نتایج پژوهش
Building simulation as an assisting tool in decision making. Case study: With or without a double skin façade	۲۰۰۸	Hoseggen, Wachenfeldt, & Hanssen,	نتایج این مقاله نشان می‌دهد که در طراحی نمای دوپوسته، می‌تواند تا ۲۰٪ از هزینه انرژی گرمایشی ساختمان را کاهش دهد. (Hoseggen, 2008, 821-827)
Natural ventilation in a double skin façade	۲۰۰۴	Gratia, & Deherde	نتایج نشان می‌دهد که اگر نمای دوپوسته در جهت جنوبی بنا قرار گیرد و تهویه نشود، در صورتی که از لوراستفاده نشود، دمای حفره میانی ممکن است تا ۴۷ درجه سانتیگراد بالا رود که در صورت وجود لورها این دما تا ۵۲ درجه سانتیگراد نیز بالا خواهد رفت. با توجه به اثر گلخانه‌ای که موجب ایجاد شرایط نامناسب در ساختمان می‌گردد، توجه به تهویه حفره میانی اهمیت بالایی خواهد داشت. (Gratia, 2004, 1139-1152).
Modeling and Simulation of a Double-Skin Façade System	۲۰۰۲	Hensen, Bartak, & Drkal,	نتایج نشان می‌دهد که شبیه‌سازی نمای دوپوسته شامل بررسی عوامل چون دما و نوسانات جریان هوا است که با تحلیل مناسب با توجه به شرایط خاص پروژه، می‌تواند بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان را کاهش دهد. (Hensen, 2002, 1251-1259)


مبانی نظری

شهرستان کرمانشاه در شرق استان کرمانشاه بین ۲۳ درجه و ۴۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۶ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۴۷ درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. شهرستان کرمانشاه یک شهر بزرگ به نام کرمانشاه دارد که مرکز استان می‌باشد. این شهرستان در ناحیه‌ای کوهستانی بین فلات ایران و جلگه بین النهرین واقع شده است و ارتفاع پست ترین نقطه آن از سطح دریا ۱۴۰۰ متر است. دو رشته کوه پراو در شمال و کوه سفید در جنوب شهر کرمانشاه را احاطه نموده و مهمترین ارتفاعات از نظر تاثیرگذاری بر اقلیم محل می‌باشند. کوه پراو به طول تقریبی ۶۲ کیلومتر از جهت شمال شرق گسترش دارد و سدی در مقابل جریانات باران زای غربی ایجاد کرده است. بلندترین نقطه پراو در حدود ۳۳۵۷ متر ارتفاع دارد که می‌توان به تاثیر آن در شرایط آب و هوایی کرمانشاه پی برد. کوه سفید با طول ۴۴ کیلومتر در جنوب شهر واقع شده است و بلندترین قلعه کوه سفید نیز ۲۸۵۰ متر ارتفاع دارد، در سطح شهرستان کرمانشاه، تاثیر فاکتور عرض جغرافیایی به مراتب کمتر از ارتفاع است و تفاوت موجود بین شمالی ترین و جنوبی ترین نقطه آن اختلاف زیاد و قابل توجهی را در پارامترهای مرتبط با تابش خورشید نظیر ساعت آفتابی به وجود نمی‌آورد. رزیم آب و هوایی شهرستان کرمانشاه را سیستم‌های کم فشار مدیترانه‌ای تشکیل می‌دهند. با استفاده از تقسیم بندی اقلیمی آمبرژه اقلیم‌های خشک سرد، نیمه خشک سرد و نیمه مرتبط سرد را در سطح شهرستان می‌توان مشاهده کرد. بطوط کلی شهر کرمانشاه در اقلیم نیمه خشک استپی خنک قرار دارد. میانگین دمای سالانه شهر کرمانشاه در حدود ۱۴ سانتی‌گراد و میزان بارش سالانه این شهر ۴۵۶/۸ میلی‌متر است. (جدول ۳)

جدول ۳- میانگین دمای سالانه شهر کرمانشاه (منبع: وبگاه Weather Bais)


دسامبر	نومبر	اکتبر	سپتامبر	اوت	ژوئیه	ژوئن	ماه	آوریل	مارس	فوریه	ژانویه	دما (°C)
۲۰	۲۵	۳۴	۳۷	۴۳	۴۳	۴۰	۳۴	۲۸	۲۵	۲۰	۱۴	گرمترین
۸	۱۶	۲۴	۳۱	۳۶	۳۶	۳۳	۲۵	۱۹	۱۳	۷	۳	میانگین گرمترین‌ها
۱	۵	۱۲	۱۷	۲۰	۲۲	۱۷	۱۲	۸	۳	-۲	-۴	میانگین سردترین‌ها
-۹	-۹	-۲	۰	۲	۷	۱۱	۲	-۴	-۱۴	-۲۷	-۲۱	سردترین

در سطح شهرستان کرمانشاه، تاثیر فاکتور عرض جغرافیایی به مراتب کمتر از ارتفاع است و تفاوت موجود بین شمالی ترین و جنوبی ترین نقطه آن اختلاف زیاد و قابل توجهی را در پارامترهای مرتبط با تابش خورشید نظیر ساعت آفتابی به وجود نمی‌آورد. رژیم آب و هوایی شهرستان کرمانشاه را سیستم های کم فشار مدیترانه‌ای تشکیل می‌دهند. با استفاده از تقسیم بندی اقلیمی آمریزه اقلیم های خشک سرد، نیمه خشک معتدل، نیمه خشک سرد و نیمه مرطوب سرد را در سطح شهرستان می‌توان مشاهده کرد. به همین دلیل، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی در اقلیم کرمانشاه امری ضروری به نظر می‌رسد. نمای ساختمان به عنوان عامل ارتباط دهنده فضای داخلی و فضای خارجی نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی دارد. لذا یکی از روش‌های موثر برای کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی در سنجهش از نماهای دوپوسته است. نماهای دو پوسته یا نماهای مبتنی بر سیستم دو پوسته در ساختمان‌های مسکونی، یکی از روش‌های پیشرفت و موثر برای بهبود کیفیت ساختمان و عملکرد حرارتی آنها محسوب می‌شوند. این نوع نماها می‌توانند تاثیرات مثبتی بر ساختمان داشته باشند. مطابق تعریف مؤسسه تحقیقات ساختمانی بلژیک، نمای دوپوسته به نمایی اطلاق می‌شود که از احداث حداقل دو پوسته داخلی و خارجی، با فاصله‌ای بیست تا دویست سانتی‌متری، موسوم به فضای حائل و پوسته خارجی اغلب از جنس شیشه سخت شکل گرفته باشد. پوسته داخلی عمدتاً بخشی شیشه و بخش دیگر نمای کدر (غیرشفاف) است. همچنین این فضا را می‌توان به روش طبیعی یا مکانیکی تهویه کرد (BBRI, 2002). عوامل مؤثر بر کارایی نماهای دوپوسته مشتمل بر کاربری و نوع بنا، ساختار جداره خارجی، نسبت و تعداد لایه‌های سطوح شفاف، عمق فضای حائل و جانمایی سایبان‌ها در داخل آن (Gratia and Herde, 2004, 1139-1152) و همچنین عمق فضای حائل (Torres et al, 2007, 198-200) و تهویه آن (Manz et al, 2004, 1023-1033) و نیز پیکربندی این فضا بر کارایی آن تأثیرگذار است (Poirazis, 2006, 34). از جمله ویژگی‌های نماهای دو پوسته عبارتنداز: ۱- ارتباط نزدیک فضای داخل با محیط خارج از طریق بدن شفاف (Baldinelli, 2009, 1107-1118). ۲- ایجاد جذایت بصری، دریافت نور روز بیشتر، شکل خارجی و نمای یکپارچه شیشه‌ای (Gratia and Herde, 2007, 364-373). ۳- عملکرد مفید آن از دیدگاه بهبود همسازی اقلیمی و کاهش مصرف منابع انرژی (Fallahi et al, 2010, 1499-1509). اگرچه افزایش سطوح شیشه‌ای افزایش حرارت ناشی از اثر گلخانه‌ای را نیز به همراه دارد، بنابراین بر اساس نوع هندسه فضای حائل و همچنین عوامل تاثیرگذار (مانند پیکربندی، الگوی تهویه و سایبان‌ها)، نماهای دو پوسته به چهار دسته کلی ۱- نماهای دو پوسته چند طبقه‌ای یا یکپارچه-۲- نماهای دو پوسته دلانی (بسته شدن بین طبقات و یکپارچگی افقی). ۳- نماهای دو پوسته با محفظه‌های یکپارچه عمودی (بسته شدن میان اتاق‌های مجاور یا شفت). ۴- نمای دو پوسته جعبه‌ای (بسته شدن هم زمان افقی و عمودی فضای حائل در تراز هر طبقه روی دیوارهای اتاق‌ها) تقسیم بندی می‌شوند (Rundle, 2011; Gratia and Herde, 2004; Gratia and Herde, 2007; Kragh, 2002) (تصویر ۱).

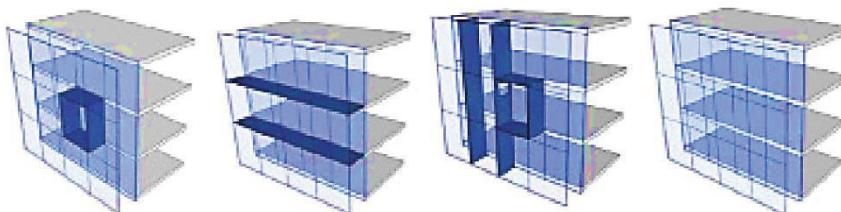

تصویر ۱- از راست به چپ یکپارچه، شفت، دلانی و جعبه‌ای (تحصیل دوست، ۱۳۹۵)

از سوی دیگر بر مبنای منبع تهویه فضای حائل شامل چهار حالت ترکیبی از تأمین هوا (از داخل یا خارج) به نقطه تخلیه هوا (به داخل یا خارج)، گونه‌بندی نماهای دوپوسته به چهار حالت طرح می‌شود. همچنین دو حالت دیگر که طبقه‌بندی جدیدی برای این نماها به همراه دارد، موضوع روش تهویه است که ممکن است به صورت تحت فشار (مکانیکی) یا طبیعی اتفاق افتد. (تصویر ۲) (Poirazis, 2006, 34).

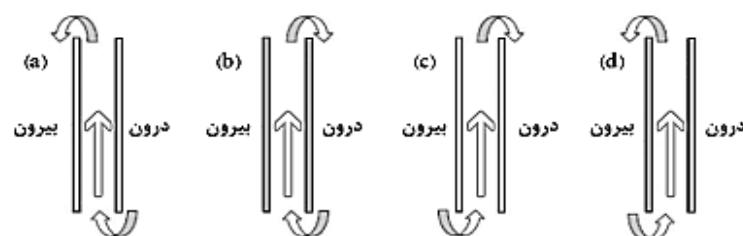

تصویر ۲- گونه‌بندی بر مبنای روش تهویه (معرفت، عظیمی و دیگران، ۱۳۸۹)

روش تحقیق

این پژوهش به طور کلی با رویکرد کمی و با روش جمع آوری اطلاعات در بستر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است. و از نظر نوع کاربرد نتایج، در قالب پژوهش‌های کاربردی می‌باشد. نوع تحقیق از نظر گرداوری داده‌ها به صورت شبه آزمایشی و در روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار (Design Builder) استفاده شده است. در این پژوهش در جهت بررسی میزان کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی با استفاده از نماهای دو پوسته در اقلیم شهر کرمانشاه، از روش شبیه‌سازی استفاده شده است. در این راستا به منظور بررسی سوالات و فرضیه‌های تحقیق به کمک ابزار شبیه‌سازی، تاثیر گونه‌های مختلف نماهای دو پوسته (دالانی و یکپارچه) بر اساس سه نوع تهویه طبیعی، مکانیکی و بدون تهویه، بر مصرف انرژی ساختمان‌های مسکونی مورد سنجش قرار می‌گیرد. که مرحله اول این تحقیق، جمع آوری اطلاعات بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و استفاده از ابزار فیش برداری است. که این اطلاعات شامل، اطلاعات آب و هوا، شهر کرمانشاه، و اطلاعات ساختمان مورد مطالعه است. اطلاعات آب و هوا ای شهربار کرمانشاه، به صورت یک فایل اطلاعاتی از سوابق آب و هوا، در طی ۲۰ سال گذشته شهر کرمانشاه گرداوری شده است، که به عنوان بانک اطلاعات آب و هوا، شبیه‌سازی استفاده شده است. مرحله دوم با استفاده از مطالعات میدانی و اسنادی، اطلاعات فیزیکی ساختمان از قبیل، پلان‌های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و اطلاعات سایت و جهت گیری ساختمان، ساختار نمای ساختمان، مشخصات مصالح، جداول زمانی برداری از ساختمان جمع آوری شده و بر مبنای استانداردهای متدالو طراحی گردید. در خصوص مشخصات فیزیکی مصالح نیز اطلاعات بر اساس استانداردهای داخلی و خارجی و همچنین مشخصات ارائه شده توسط تولیدکنندگان جمع آوری شد. مرحله سوم افزار شبیه‌سازی به کار گرفته شده در این تحقیق، نرم افزار (Design Builder) در نظر گرفته شده است. این نرم افزار، ابزاری حرفه‌ای با کاربری آسان است که با استفاده از قدرت تحلیل آن با اعمال هزینه‌های ناچیز و معقول در طراحی می‌توان به تغییراتی بزرگ در مصرف انرژی در بنا دست یافت. در مرحله چهارم این پژوهش، نماهایی دوپوسته به عنوان متغیر مستقل و میزان مصرف انرژی سالانه به عنوان متغیر وابسته در گونه‌های ساختمانی با نمای دوپوسته دالانی و یکپارچه و بر اساس سه نوع تهویه طبیعی، مکانیکی و بدون تهویه مدنظر قرار گرفت که بر مبنای تغییرات متغیرهای مستقل، میزان کاهش یا افزایش مصرف انرژی در ساختمان مورد نظر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در مرحله پنجم با استفاده از خروجی داده‌های نرم افزار تاثیر نماهای دو پوسته بر کاهش مصرف انرژی کل ساختمان به صورت ماهانه و سالیانه در قالب نمودارهای ارائه گردیده است. در مرحله ششم نمودارهای ارائه شده مورد مقایسه قرار گرفت و نتیجه گیری پایانی ارائه گردید.

شبیه‌سازی: جهت بررسی میزان کاهش مصرف انرژی در نمای دوپوسته ساختمان، یک نمونه پایه با نمای تک پوسته بر اساس نمونه مورد مطالعه با مصالح متدالو، حاصل از مطالعات میدانی، طراحی و شبیه‌سازی گردید. سپس دو گزینه نمای دوپوسته جهت مقایسه میزان مصرف انرژی طراحی و شبیه‌سازی شد. نمونه پایه بر اساس فرضیات و سوالات تحقیق طراحی شده است. به این منظور ساختمانی مسکونی با توجه به بررسی‌های انجام شده و میزان فراوانی آن در منطقه مورد مطالعه، با پلان مستطیل شکل با توجه به وضع موجود ساختمان در شش طبقه مسکونی بر روی پیلوت (پارکینگ) در طبقه همکف شبیه‌سازی گردید. هر طبقه از ساختمان، دارای ۲۳۵ متر مربع مساحت می‌باشد. مصارف مختلف انرژی از قبیل روشنایی، تجهیزات و... بر اساس پیش‌فرضهای نرم افزار با توجه به کاربری‌های تعریف شده پیش‌بینی شده است.

مشخصات فیزیکی گزینه‌های شبیه‌سازی: در این مرحله متغیرهای مستقل تحقیق که شامل مسائل مربوط به ساختار فیزیکی نما در بخش‌های شفاف و غیر شفاف است، با توجه به وضع موجود ساختمان مورد مطالعه بر اساس استانداردهای ساختمانی رایج در کشورمان انتخاب گردید. سپس دو گزینه مختلف از نمای دوپوسته (دالانی و یکپارچه)، در سه حالت تهویه طبیعی، مکانیکی و بدون تهویه مورد بررسی قرار گرفت. در گزینه اول پوسته داخلی مشابه نمونه پایه طراحی گردید، این پوسته به گونه‌ای طراحی شده است که در بخش‌های غیرشفاف مشابه گزینه پایه باشد و یک پوسته اضافی در فاصله ۱۰۰ سانتی‌متری به صورت یکپارچه و سرتاسری روی پوسته داخلی قرار گفت. و میزان تاثیر آن در هر سه حالت تهویه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. در گزینه دوم پوسته داخلی مشابه نمای تک‌جداره نمونه پایه طراحی گردید و یک پوسته اضافی در فاصله ۱۰۰ سانتی‌متری به صورت دالانی برای هر طبقه به صورت مجزا روی پوسته داخلی ساختمان قرار گرفت و میزان تاثیر آن در هر سه حالت تهویه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

ساختمان پایه با نمای تک پوسته: برای انجام شبیه‌سازی، تجزیه و تحلیل نتایج و همچنین مقایسه مصارف انرژی، از یک ساختمان مسکونی شش طبقه ساخته شده در شهر کرمانشاه تحت عنوان ساختمان پایه با ضوابط و استانداردهای و مصالح متدالو مورد استفاده در شهر

کرمانشاه بهره گرفته شده است. با توجه به مطالعات انجام شده در سطح شهر کرمانشاه و تمرکز ساخت و ساز به دلیل موارد اقتصادی از جمله ارزش افزوده املاک در این منطقه از شهر و همچنین میزان فراوانی ساختمان‌های ساخته شده در قالب ساختمان‌های با شش طبقه روی طبقه همکف (پارکینگ) نسبت به ساختمان‌های دیگر، و نیز در دسترس بودن آن جهت گردآوری اطلاعات و بالا رفتن دقت خروجی داده‌های نرم‌افزار، این ساختمان به عنوان نمونه موردی مطالعه انتخاب گردید. جهت‌گیری ساختمان پایه بر اساس تقسیم‌بندی بلوك‌های شهری جهت شمالی است و تنها از طریق جبهه جنوبی با معتبر در ارتباط است. در قسمت سیستم روشنایی مصنوعی ساختمان مرجع از لامپ‌های کم‌صرف LED استفاده شده است. جدول (۴) مصالح مورداستفاده در ساختمان با مقاومت‌های حرارتی به کار گرفته شده را نشان می‌دهد. همچنین جدول (۵) اطلاعات استفاده شده در نرم‌افزار دیزاین‌بیلدر را برای شبیه‌سازی مصارف انرژی و نیز بررسی رفتار حرارتی پوسته دوم برای ساختمان پایه را به نمایش گذاشته است.

جدول ۴- مصالح استفاده شده در ساختمان پایه


نوع پوسته	محل اجرا	نوع مصالح (از خارج به داخل)	ضخامت مصالح (cm)	ضخامت جداره (cm)	مقاآمت حرارتی (m^2K/W)(R-Value)
جداره پیرامونی	جداره	اندود سیمان و سیمان سفید	۳	۲۶	۰/۶۶۵
		بلوك بتنی	۲۰		
		اندود گچ	۳		
دیوار	جداره نمای جنوبی	سنگ نما	۲	۳۰	۰/۷۰۰
		دوغاب	۵		
		بلوك بتنی	۲۰		
دیوار	دیوار داخلی	اندود گچ	۳	۱۰	۰/۴۶۶
		اندود گچ	۲/۵		
		سفال	۵		
بام (سقف)	بام	ایزوجام	۱	۳۵	۱/۲۷۰
		بتن سبک (شیب بندی)	۶		
		بتن	۵		
کف	در تماس با هوا (سقف پیلوتی)	سقف سازه‌ای	۲۰	۳۲	۱/۰۴۵
		اندود گچ	۳		
		اندود گچ	۳		
کف	در تماس با زمین	سقف سازه‌ای	۲۰	۳۱	۰/۶۲۳
		بتن	۵		
		ملاط ماسه سیمان	۳		
کف	در تماس با زمین	سرامیک پرسلان	۱	۱۴	۰/۵۱۵
		کامپوزیت	۲		
		سقف سازه	۲۰		
کف	در تماس با هوا (سقف پیلوتی)	بتن	۵	۳۱	۰/۶۲۳
		ملاط ماسه سیمان	۳		
		سرامیک پرسلان	۱		
کف	در تماس با زمین	بتن کفسازی	۱۰	۱۴	۰/۵۱۵
		ملاط ماسه سیمان	۳		
		سرامیک	۱		

جدول ۵- اطلاعات استفاده شده در نرمافزار دیزاین بیلدر برای ساختمان پایه

مستطیل با ۲۰/۸۰ متر طول و ۱۲/۵۰ متر عرض جهت‌گیری شمالی ارتفاع سقف: ۳/۴۰ متر	فرم
مسکونی تراکم افراد: ۰/۰۲۷ نفر در هر مترمربع نرخ لایس: زمستان ۱ و تابستان ۰/۵ نوع فعالیت: نشستن، خوابیدن، کار سبک و...	کاربری
مطابق با جدول شماره (۳)	پوسته
نوع روشنایی: لامپ کمصرف LED چگالی روشنایی: ۲/۵۰ وات بر مترمربع در هر ۱۰۰ لوکس	روشنایی مصنوعی
جهه جنوبی ساختمان پنجره دوجداره دو شیشه شفاف ۳ میلی متر یک لایه گاز هوا ۱۳ میلی متر	بازشو
گرمایش: پکیج سرماشی: اسپیلت دماهی شروع به کار سیستم سرماشی: ۲۷ درجه سانتی گراد دماهی شروع به کار سیستم گرمایشی: ۲۱ درجه سانتی گراد	سیستم تأسیسات


معرفی گزینه اول نمای دو پوسته (بالاتی): (نمای دوپوسته برای هر طبقه مجزا): در گزینه اول نمای دوپوسته، از یک پوسته با شرایط یکسان از نظر مصالح جدارهای شفاف و غیرشفاف با ساختمان پایه استفاده شده است. لازم به ذکر است برای انجام شبیه‌سازی رفتار حرارتی پوسته دوم ساختمان و مصرف انرژی حاصل از آن، فاصله‌ای یکسان به اندازه یک متر از نمای اصلی ساختمان به صورت دالانی و مجزا از طبقات دیگر، برای نمای دوم در شبیه‌سازی‌ها استفاده شده است. در نمای دوپوسته در نظر گرفته شده برای هر طبقه سه حالت مختلف برای دستیابی به بهینه‌ترین مصرف انرژی در نظر گرفته شده که در حالت اول هوای بین دو پوسته به صورت محسوس بوده و ارتباطی با هوای بیرون ندارد. در حالت دوم هوای بین دو پوسته با تهویه طبیعی از طریق دریچه‌ها با هوای بیرون در ارتباط بوده و تعویض هوا به صورت طبیعی انجام می‌پذیرد. حالت سوم به مانند حالت دوم بوده با این تفاوت که تعویض هوا بین دوپوسته ساختمان از طریق تهویه مکانیکی انجام می‌شود. علت تعویض هوا بین دو پوسته به صورت طبیعی و مکانیکی، جلوگیری از افزایش مصرف انرژی در فصل گرم از طریق تبادل حرارت بین ساختمان و نمای دوپوسته است.

معرفی گزینه دوم نمای دوپوسته (نمای دوپوسته یکپارچه): در گزینه دوم نمای دوپوسته، از یک پوسته با شرایط یکسان از نظر مصالح جدارهای شفاف و غیرشفاف با ساختمان پایه استفاده شده است. لازم به ذکر است برای انجام شبیه‌سازی رفتار حرارتی پوسته دوم ساختمان و مصرف انرژی حاصل از آن، فاصله‌ای یکسان به اندازه یک متر از نمای اصلی ساختمان به صورت یکپارچه و سرتاسری در تمام طبقات، برای نمای دوم در شبیه‌سازی‌ها استفاده شده است. در نمای دوپوسته در نظر گرفته شده برای هر طبقه سه حالت مختلف برای دستیابی به بهینه‌ترین مصرف انرژی در نظر گرفته شده که در حالت اول هوای بین دو پوسته به صورت محسوس بوده و ارتباطی با هوای بیرون ندارد. در حالت دوم هوای بین دو پوسته با تهویه طبیعی از طریق دریچه‌ها با هوای بیرون در ارتباط بوده و تعویض هوا به صورت طبیعی انجام می‌پذیرد. حالت سوم به مانند حالت دوم بوده با این تفاوت که تعویض هوا بین دوپوسته ساختمان از طریق تهویه مکانیکی انجام می‌شود. علت تعویض هوا بین دو به صورت طبیعی و مکانیکی، جلوگیری از افزایش مصرف انرژی در فصل گرم از طریق تبادل حرارت بین ساختمان و نمای دوپوسته است. (تصویر ۳)

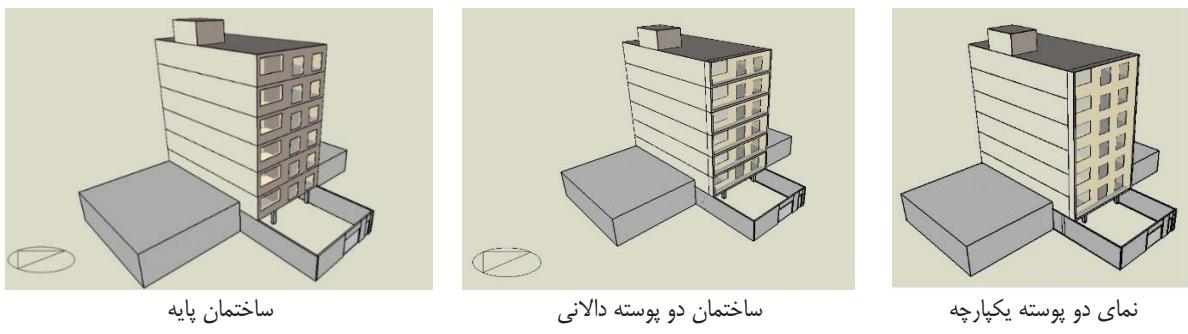


تصویر ۳- نمای سه بعدی از شبیه‌سازی ساختمان‌های مرجع و دو پوسته دلانی و یکپارچه


اعتبار سنجی نرم‌افزار (Design Builder) در شبیه‌سازی انرژی: در حال حاضر، یکی از جامع‌ترین برنامه‌های شبیه‌سازی انرژی در ساختمان، نرم‌افزار با نام تجاری (Design Builder) می‌باشد. یکی از دقیق‌ترین روش‌های اعتبار سنجی نرم‌افزارهای انرژی در ساختمان، مقایسه نتایج شبیه‌سازی با مقادیر واقعی حاصل از ممیزی ساختمان‌ها می‌باشد. در این روش، محققان نه تنها به دنبال اعتبار سنجی فرآیند فیزیکی مدل بوده، بلکه به دنبال تبیین رفتار کاربران نیز هستند (Polly et al, 2012). برای بررسی اعتبار نرم‌افزارهای شبیه‌سازی انرژی روش‌های مختلفی در تحقیقات معرفی شده است در این پژوهش با بررسی سوابق مصرف برق و گاز مصرفی سالیانه ساختمان نمونه، مقادیر واقعی مصرف انرژی محاسبه شده است. (تصویر ۴ و ۵). مجموع مقادیر واقعی دوره‌ای قبوض برق و گاز مصرفی بر مبنای کیلووات ساعت، کل مصرف انرژی سالیانه ساختمان را تشکیل می‌دهد (تصویر ۶الف). و (تصویر ۶ب) کل مصرف انرژی شبیه‌سازی شده سالیانه ساختمان در را نشان می‌دهد. (تصویر ۶ج) مصارف انرژی در بخش‌های مختلف ساختمان مسکونی پایه را نشان می‌دهد. برای تبدیل هر مترمکعب گاز طبیعی kwhT از ضریب ۱۰/۴ استفاده شده است. معمولاً نتایج شبیه‌سازی مصرف انرژی یک ساختمان در نرم‌افزارهای مختلف، حتی زمانی که شبیه‌سازی توسط یک فرد واحد انجام شده باشد، به علت بعضی از پارامترهای نامشخص، مقادیر شبیه‌سازی، با مقادیر واقعی اختلاف دارد. با این حال روند مصرف انرژی شبیه‌سازی شده در طول سال با مقادیر واقعی تا حدودی مشابه است و درصد اختلاف آن در حد مجاز می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که میزان اختلاف خروجی نرم‌افزار نسبت به مقادیر واقعی کمتر از ۱۰ درصد می‌باشد (تصویر ۶).

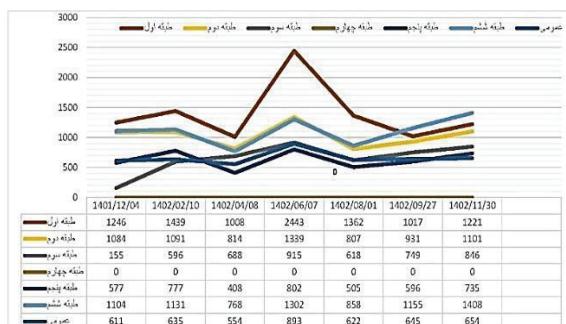


تصویر ۵- میزان مصرف واقعی انرژی برق در ساختمان مورد مطالعه

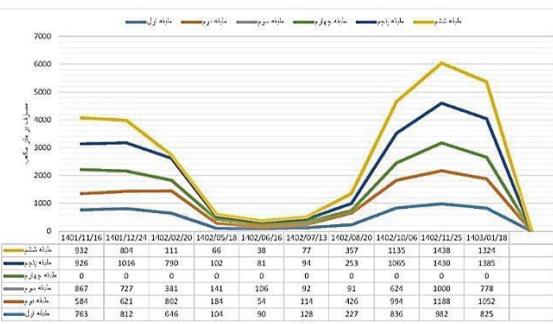

تصویر ۶- میزان مصرف واقعی انرژی گاز در ساختمان مورد مطالعه

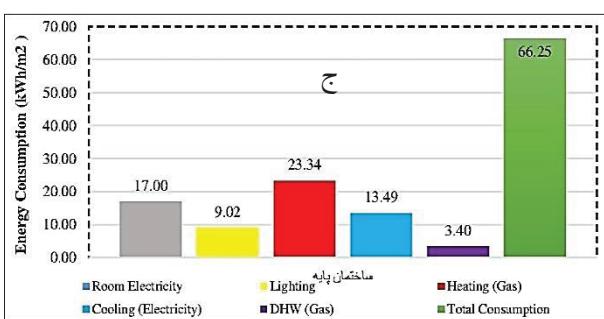


تصویر ۶- مقایسه کل مصرف انرژی سالیانه ساختمان بر اساس مقادیر واقعی و شبیه‌سازی

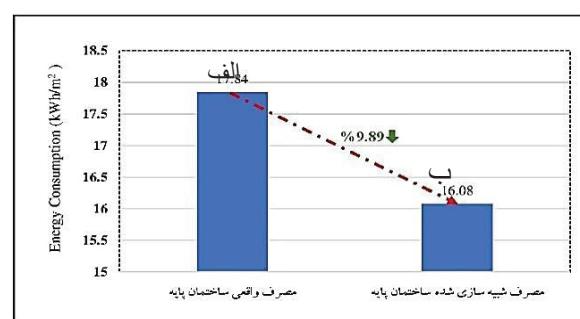

تصویر ۶- مقایسه کل مصرف انرژی سالیانه ساختمان بر اساس مقادیر واقعی و شبیه‌سازی


یافته‌های تحقیق

یافته‌های ساختمان پایه با نمای تک پوسته: (تصویر ۷) مصارف انرژی در قسمت‌های مختلف ساختمان پایه را نشان داده است. بنا بر نتایج به دست آمده انرژی مصرفی ساختمان پایه در قسمت‌های مختلف به تفکیک شامل موارد زیر است: $9/02 \text{ kWh/m}^2$ انرژی برای روشنایی صنعتی معادل $13/62 \text{ درصد}$ از انرژی کل مصرفی، $23/34 \text{ kWh/m}^2$ برای گرمایش فضاهای معادل $35/23 \text{ درصد}$ از انرژی کل مصرفی، $5/13 \text{ kWh/m}^2$ درصد از انرژی کل مصرفی معادل $20/36 \text{ توسط سیستم سرمایشی}$ برای آب گرم مصرفی معادل $25/66 \text{ درصد}$ از انرژی کل مصرفی ساختمان. مصرف انرژی کل ساختمان پایه نیز برابر با $66/25 \text{ kWh/m}^2$ بوده است.

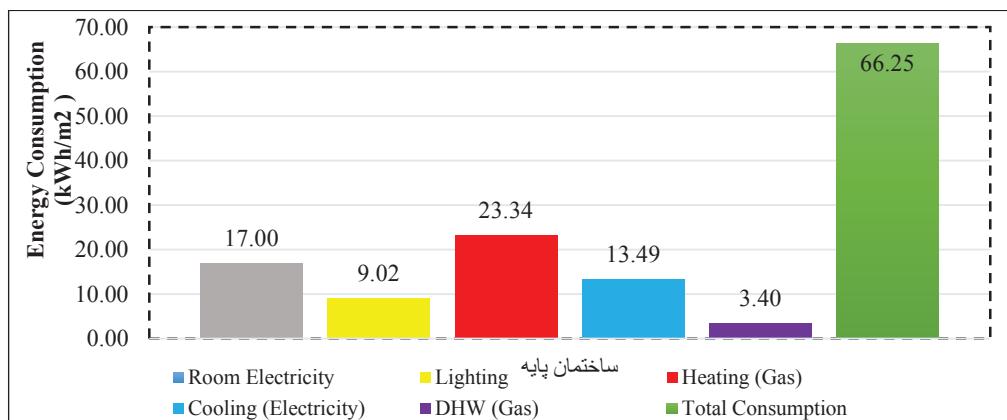


تصویر ۷- مصارف انرژی در بخش‌های مختلف ساختمان مسکونی مرجع (منبع: خروجی نرم‌افزار دیزاین‌بیلدر)

یافته‌های گزینه اول نمای دو پوسته (دالانی): (نمای دوپوسته برای هر طبقه): نتایج شبیه‌سازی مصرف انرژی گرمایشی نمای تک پوسته و دوپوسته برای هر طبقه (دالانی) حاکی از آن است که استفاده از نمای دو پوسته در ماه‌هایی از سال که نیاز به گرمایش ساختمان وجود دارد، در اثر تابش نور خورشید دمای هوای بین این دوپوسته افزایش پیدا کرده و از طریق جداره نمای اصلی به داخل ساختمان راه یافته و موجب کاهش بار گرمایشی مورد نیاز فضای داخلی شده است. در نتیجه مصرف انرژی گرمایشی روندی کاهشی داشته است. با توجه به (تصویر ۸) در صورت استفاده از نمای دوپوسته برای هر طبقه ماه آبریل بیشترین میزان کاهش انرژی گرمایشی را با $55/54 \text{ درصد}$ داشته و ماه زانویه با $21/96 \text{ درصد}$ کمترین کاهش مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است.

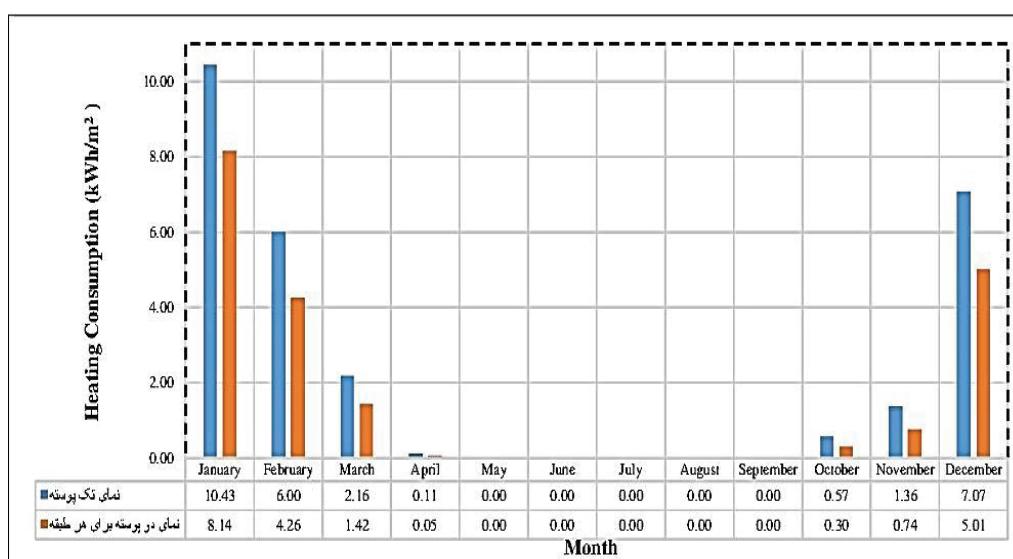


تصویر ۸- مصرف انرژی گرمایشی برای نمای تک پوسته و دوپوسته برای هر طبقه به تفکیک ماه‌های سال

استفاده از نمای دوپوسته در ماههایی که برای کاهش دمای هوای داخلی ساختمان نیاز به سرمایش دارد، موجب افزایش بار سرمایشی ساختمان شده است. در فصل گرم به دلیل تابش حداکثری نور خورشید به ساختمان، دمای هوای بین دوپوسته افزایش یافته و به مانند حالت قبل از طریق جداره نمای اصلی وارد فضای داخلی ساختمان شده و دمای هوای داخل ساختمان از شرایط آسایش خارج می‌شود. در نتیجه سیستم سرمایشی ساختمان با توان بیشتری کار کرده و منجر به افزایش مصرف انرژی در قسمت سرمایش می‌شود. با توجه به (تصویر ۹) در صورت استفاده از نمای دوپوسته برای هر طبقه در تمام ماههای فصل گرم افزایش مصرف انرژی سرمایشی را شاهد بوده بهنحوی که ماه آبریل با ۵۰/۰۰ درصد بیشترین میزان افزایش مصرف انرژی سرمایشی را داشته است.

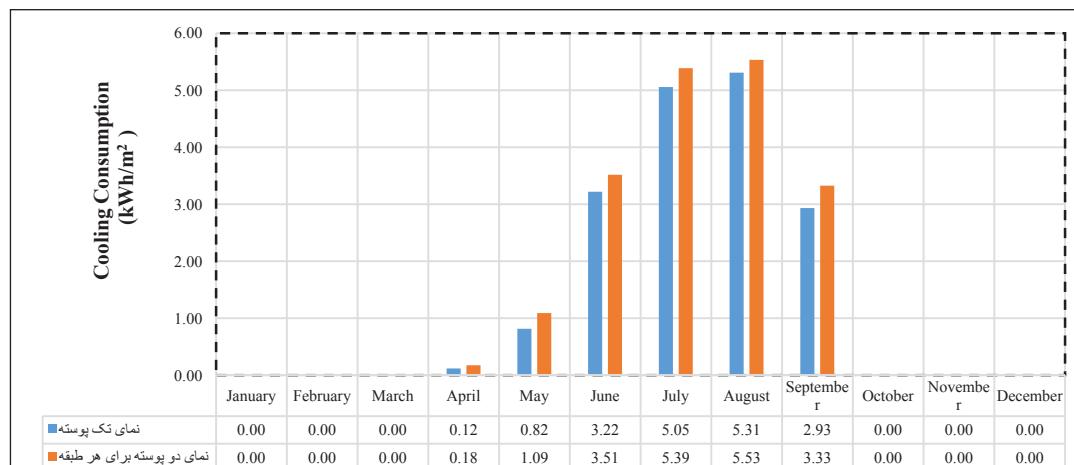

تصویر ۹- مصرف انرژی سرمایشی برای نمای تک پوسته و دوپوسته برای هر طبقه به تفکیک ماههای سال

همانطور که بیان شد در فصل گرم به دلیل تابش حداکثری خورشید به ساختمان و گرم شدن هوای بین نمای دوپوسته و نیز عدم تخلیه این هوای محسوس شده، میزان مصرف انرژی سرمایشی ساختمان ۹/۰۵ درصد افزایش یافته است. برای کاهش این میزان انرژی سرمایش اضافه شده به ساختمان در هنگام استفاده از نمای دوپوسته برای هر طبقه می‌بایست هوای بین دوپوسته در فصل گرم تهویه شود که این تهویه به صورت طبیعی یا مکانیکی انجام شده است. (تصویر ۱۰) نتایج مصرف انرژی حاصل از اضافه شدن تهویه در فصل گرم را نشان می‌دهد. مطابق این نمودار در صورت استفاده از تهویه طبیعی میزان افزایش مصرف انرژی سرمایشی از ۹/۰۵ درصد به ۴۰/۰ درصد رسیده که کاهش چشمگیر ۸/۶۵ درصدی را داشته است. همچنین در صورت استفاده از تهویه به صورت مکانیکی میزان افزایش مصرف انرژی سرمایشی از ۹/۰۵ درصد به ۳/۴۴ درصد رسیده که کاهش ۵/۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. در نتیجه می‌توان با به کارگیری تهویه هوای بین دوپوسته در فصل گرم از افزایش میزان نیاز ساختمان به سرمایش اضافه تا حد زیادی جلوگیری کرد.

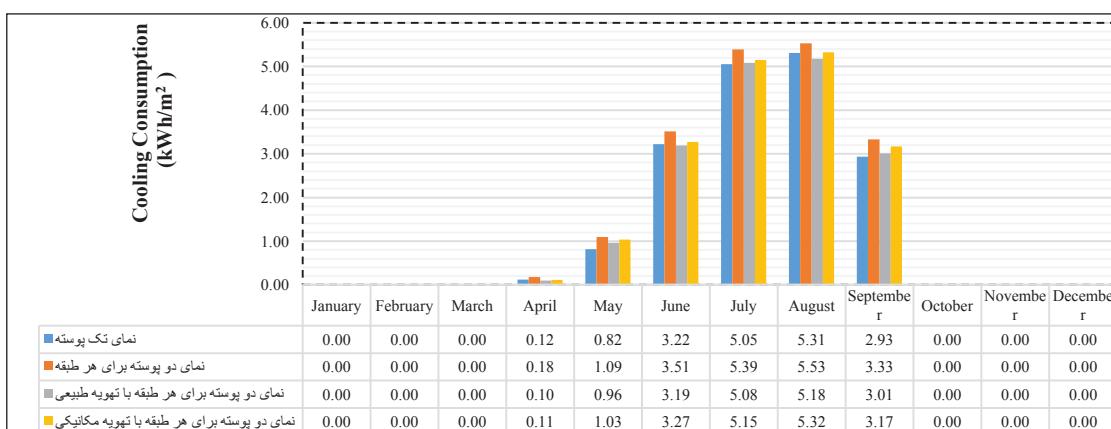


تصویر ۱۰- مصرف انرژی سرمایشی در فصل گرم برای نمای تک پوسته و دوپوسته برای هر طبقه در صورت تهویه هوای بین دوپوسته

(تصویر ۱۱) نتایج حاصل از شبیه‌سازی کل مصارف انرژی برای نمای دوپوسته در نظر گرفته شده برای هر طبقه را نشان می‌دهد، بر اساس این نمودار مصارف انرژی تجهیزات، روشنایی و آب‌گرم مصرفی ساختمان در هر سه حالت یکسان بوده است. در قسمت مصرف انرژی برای گرمایش ساختمان تفاوت چندانی بین حالت‌های مختلف وجود نداشته و ساختمان دارای $19/62 \text{ kWh/m}^2$ نیاز گرمایشی است. در قسمت مصرف انرژی برای سرمایش ساختمان نمای دوپوسته برای هر طبقه که دارای تهویه طبیعی است مصرف انرژی سرمایشی را $7/93$ درصد معادل $1/51 \text{ kWh/m}^2$ نسبت به نمای دوپوسته به صورت مجزا و بدون تهویه کاهش داده است. همچنین در قسمت مصرف انرژی کل که حاصل از مجموع مصارف انرژی در قسمت‌های مختلف است، نمای دوپوسته برای هر طبقه به صورت مجزا به همراه تهویه طبیعی در فصل گرم با $2/20 \text{ kWh/m}^2$ کاهش $2/66 \text{ kWh/m}^2$ درصدی مصرف انرژی را نسبت حالت بدون تهویه داشته است.




تصویر ۱۱- مصارف انرژی در قسمت‌های مختلف نمای دوپوسته دلانی

یافته‌های گزینه دوم نمای دو پوسته (یکپارچه): نتایج شبیه‌سازی مصرف انرژی گرمایشی نمای تک‌پوسته و دوپوسته یکپارچه حاکی از آن است که استفاده از نمای دو پوسته در ماههایی از سال که نیاز به گرمایش ساختمان وجود دارد به مانند استفاده از نمای دوپوسته برای هر طبقه، در اثر تابش نور خورشید دمای هوای بین این دوپوسته افزایش پیدا کرده و از طریق تبادل حرارت با جداره نمای اصلی به داخل ساختمان راه یافته و موجب کاهش بار گرمایشی مورد نیاز فضای داخلی شده است. در نتیجه مصرف انرژی گرمایشی روندی کاهشی داشته است. با توجه به (تصویر ۱۲) در صورت استفاده از نمای دوپوسته یکپارچه ماه آپریل بیشترین میزان کاهش انرژی گرمایشی را با $90/91$ درصد داشته و ماه زانویه با $40/84$ درصد پایین‌ترین کاهش مصرف انرژی گرمایشی را به خود اختصاص داده است.

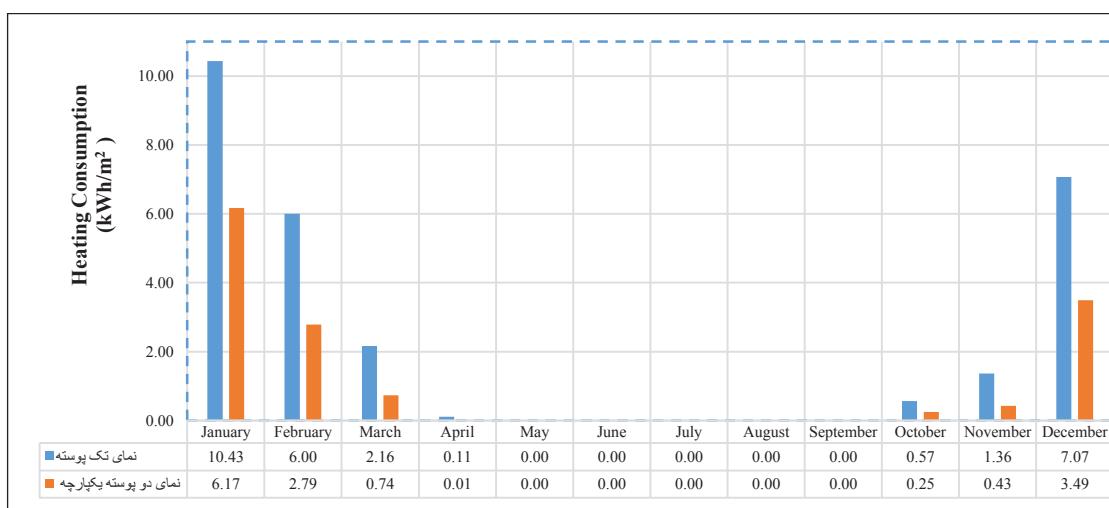


تصویر ۱۲- مصرف انرژی گرمایشی برای نمای تک پوسته و دوپوسته یکپارچه به تفکیک ماههای سال

به کارگیری نمای دوپوسته در فصل گرم که ساختمان نیاز به سرمایش برای کاهش دمای هوای داخلی دارد، موجب افزایش بار سرمایشی ساختمان شده است. همانند نمای دوپوسته برای هر طبقه(دالانی)، در نمای دوپوسته یکپارچه نیز در فصل گرم به دلیل تابش حداکثری نور خورشید به ساختمان، دمای هوای بین دوپوسته افزایش یافته و به مانند حالت قبل از طریق جداره ساختمان نمای اصلی وارد فضای داخلی ساختمان شده و دمای هوای داخل ساختمان از شرایط آسایش خارج می‌شود. در نتیجه سیستم سرمایشی ساختمان باید با توان بیشتری کار کرده که این عمل منجر به افزایش مصرف انرژی در قسمت سرمایش ساختمان می‌شود. با توجه به (تصویر ۱۳) در صورت استفاده از نمای دوپوسته یکپارچه، ماه آبریل افزایش چشمگیر ۸۰/۳۳ مدرصدی را در میزان مصرف انرژی سرمایشی را در بین سایر ماههای فصل گرم به ثبت رسانده است.

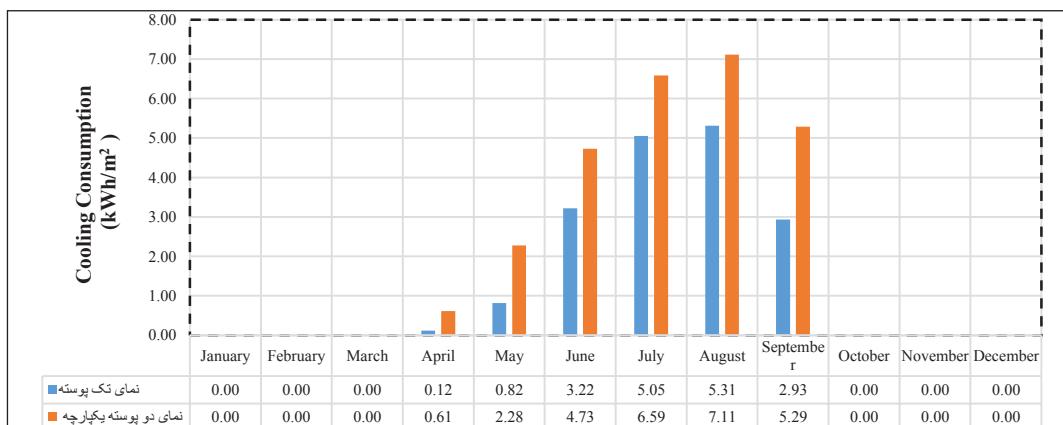


تصویر ۱۳- مصرف انرژی سرمایشی برای نمای تک پوسته و دوپوسته یکپارچه به تفکیک ماههای سال

همانطور که بیان شد در فصل گرم به دلیل تابش حداکثری خورشید به ساختمان و گرم شدن هوای بین نمای دوپوسته و نیز عدم تخلیه‌این هوای محسوس شده، میزان مصرف انرژی سرمایشی ساختمان $52/44$ درصد در فصل گرم برای حالت نمای دوپوسته یکپارچه افزایش یافته است. برای کاهش این میزان انرژی سرمایش اضافه شده به ساختمان در هنگام استفاده از نمای دوپوسته یکپارچه می‌باشد هوای بین دوپوسته در فصل گرم تهویه شود که این تهویه به صورت طبیعی یا مکانیکی انجام شده است.(تصویر ۱۴) نتایج مصرف انرژی حاصل از اضافه شدن تهویه در فصل گرم را نشان می‌دهد. مطابق این نمودار در صورت استفاده از تهویه طبیعی میزان افزایش مصرف انرژی سرمایشی از $44/36$ درصد به $44/26$ درصد رسیده که کاهش $8/0$ درصدی را داشته است. همچنین در صورت استفاده از تهویه به صورت مکانیکی میزان افزایش مصرف انرژی سرمایشی از $52/44$ درصد به $50/20$ درصد رسیده که کاهش $2/24$ درصدی را نشان می‌دهد. در نتیجه می‌توان با به کارگیری تهویه هوای بین دوپوسته در فصل گرم از افزایش میزان نیاز ساختمان به سرمایش اضافه تا حدی جلوگیری کرد.

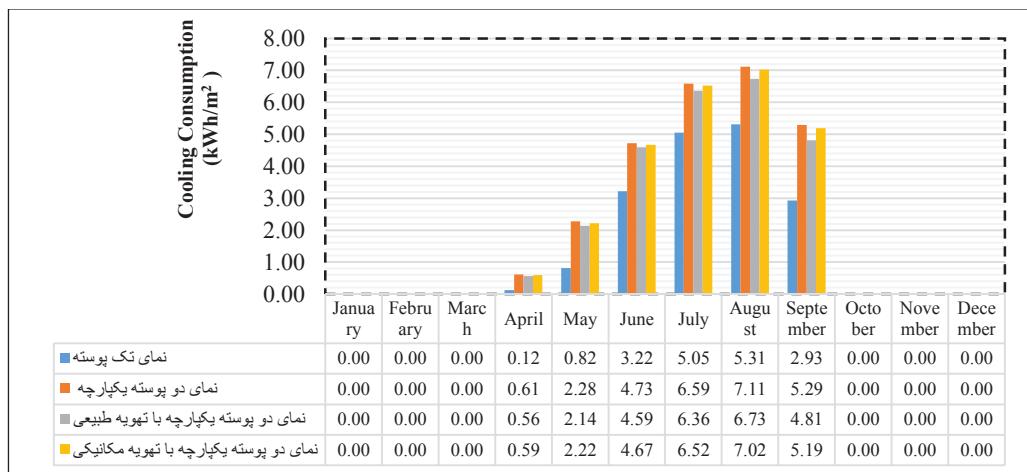


تصویر ۱۴- مصرف انرژی سرمایشی در فصل گرم برای نمای تک پوسته و دوپوسته یکپارچه در صورت تهویه هوای بین دوپوسته

در بررسی رفتار حرارتی و مصرف انرژی ساختمان با نمای دوپوسته یکپارچه به مانند نمای دوپوسته برای هر طبقه، سه حالت مختلف بدون تهویه، با تهویه طبیعی و با تهویه مکانیکی شبیهسازی شد. مطابق (تصویر ۱۵) مصرف انرژی در سه قسمت تجهیزات، روشنایی و آبگرم مصرفی در هر سه حالت یکسان بوده است. در قسمت مصرف انرژی برای گرمایش ساختمان تفاوتی بین حالت‌های مختلف وجود نداشته و ساختمان دارای $13/63 \text{ kWh/m}^2$ نیاز گرمایشی است و در قسمت مصرف انرژی برای سرمایش ساختمان استفاده از تهویه طبیعی با ساختمان دارای $25/19 \text{ kWh/m}^2$ بهینه‌ترین مصرف را به ثبت رسانده است. در قسمت مصرف انرژی کل نمای دوپوسته به صورت یکپارچه برای کل ساختمان به همراه تهویه طبیعی در فصل گرم نیز با $2/04 \text{ kWh/m}^2$ و $68/30 \text{ kWh/m}^2$ درصد کاهش نسبت به حالت بدون تهویه، کمترین مصرف انرژی را داشته است.

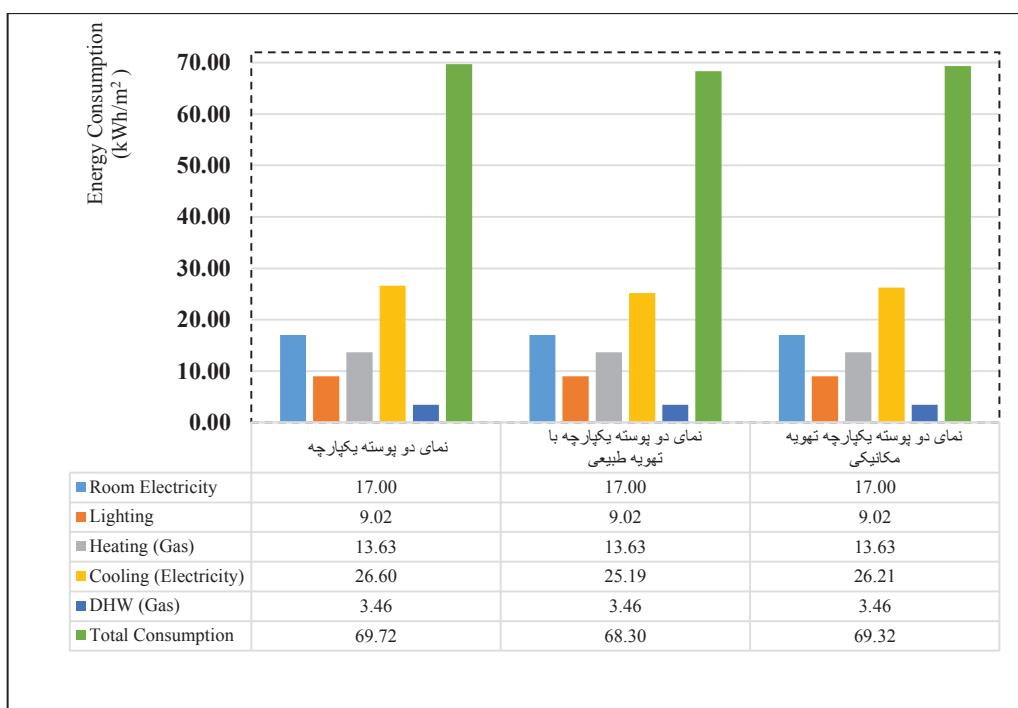


تصویر ۱۵- مصارف انرژی در قسمت‌های مختلف نمای دوپوسته یکپارچه طراحی شده برای ساختمان

یافته‌های اعتبارسنجی نرم افزار (Design Builder) در شبیه‌سازی انرژی: بررسی اعتبار نرم افزارهای شبیه‌سازی انرژی در این پژوهش با بررسی سوابق مصرف برق و گاز مصرفی سالیانه ساختمان نمونه بر اساس مقادیر واقعی مصرف انرژی محاسبه شده نشان می‌دهد که میزان اختلاف خروجی نرم افزار نسبت به مقادیر واقعی کمتر از ۱۰ درصد می‌باشد (تصویر ۱۶).

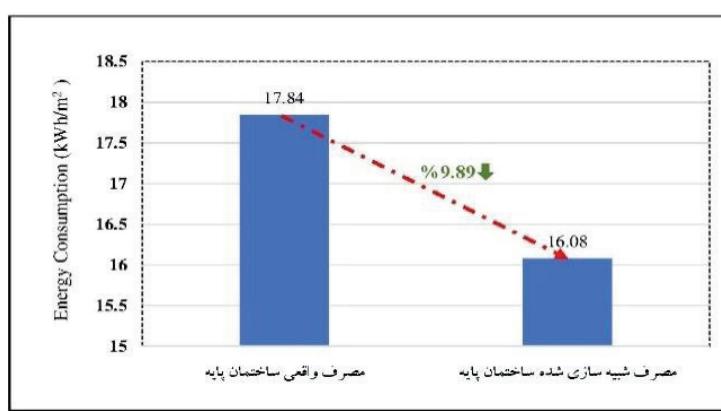

تصویر ۱۶- مقایسه کل مصرف انرژی سالیانه ساختمان بر اساس مقادیر واقعی و شبیه‌سازی

مقایسه مصارف انرژی نماهای تک پوسته و دوپوسته: در بررسی و مقایسه مصارف انرژی و رفتار حرارتی پوسته دوم ساختمان، نتایج حاکی از آن بود که برای نمای دوپوسته به صورت دالانی و یکپارچه در صورت فعال بودن تهویه طبیعی هوای بین دوپوسته در فصل گرم، مصرف انرژی کل ساختمان نسبت به سایر حالات بهینه‌ترین حالت را رقم زده است. مطابق (تصویر ۱۷) که مصارف انرژی کل برای نمای تک و دوسته طراحی شده برای ساختمان را نمایش می‌دهد، در این بین نمای دوپوسته مجزا برای هر طبقه به همراه تهویه طبیعی با 66.63 kWh/m^2 پایین‌ترین مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است. نتایج این شبیه‌سازی نشان می‌دهد که استفاده از پوسته دوم به صورت مجزا برای هر طبقه و دارای تهویه طبیعی در فصل گرم برای این ساختمان کاهش 10.73 kWh/m^2 درصدی معادل 8.01 kWh/m^2 را در مصرف انرژی کل ساختمان پایه داشته است.

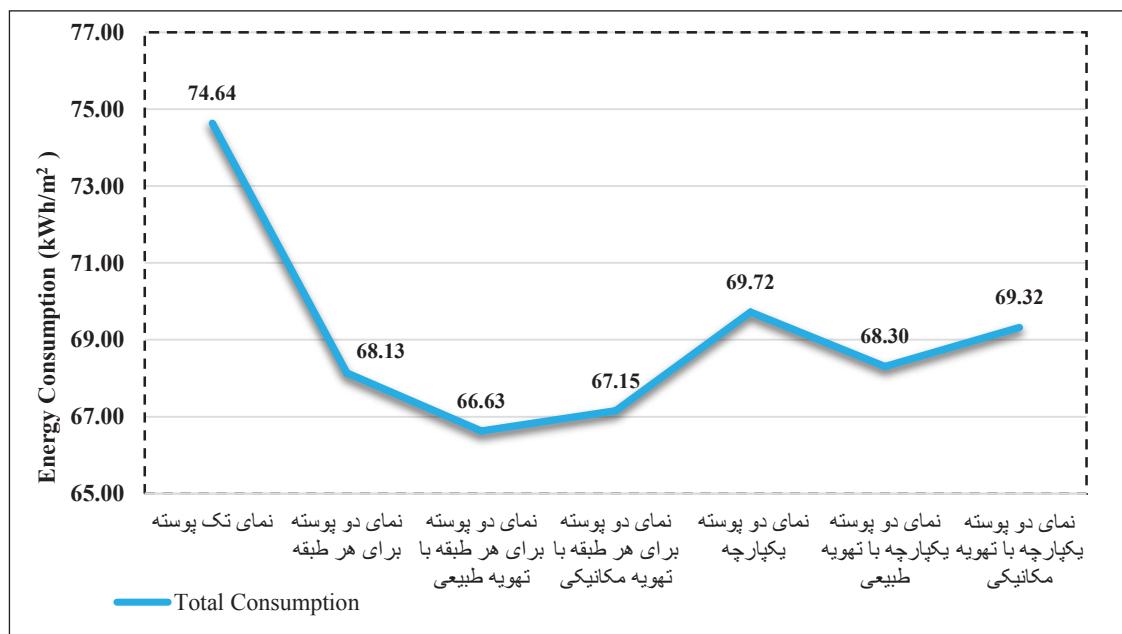

تصویر ۱۷ - مصارف انرژی در قسمت‌های مختلف نمای تک‌پوسته دوپوسته طراحی شده برای ساختمان

(جدول ۶) مصرف انرژی سرمایشی(C) و گرمایشی(H) برای نمای تک پوسته، دو پوسته دالانی و دوپوسته یکپارچه به تفکیک ماه‌های سال بر اساس سه نوع تهویه طبیعی، مکانیکی و بدون تهویه را نشان می‌دهد.

جدول ۶- مصرف انرژی سرمایشی(C) و گرمایشی(H) برای سه نوع نما بر اساس سه نوع تهویه به تفکیک ماه‌های سال

ماه‌های سال	نوع پوسته	دوپوسته دالانی			دوپوسته یکپارچه			بدون تهویه	
		نوع تهویه	تک‌پوسته		تقویتی	تقویتی	بدون تهویه		
			H	C	طبیعی	طبیعی	مکانیکی		
Jan.	H	10.43	-	-	-	8.14	-	-	
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Feb.	H	6.00	-	-	-	4.26	-	-	
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mar.	H	2.16	-	-	-	1.42	-	-	
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apr.	H	0.11	-	-	-	0.05	-	-	
	C	0.12	0.10	0.11	0.18	0.56	0.59	0.61	

نوع پوسته	تک پوسته			دوپوسته دالانی		دوپوسته یکپارچه		
	نوع تهویه	تهویه طبیعی	تهویه طبیعی	تهویه مکانیکی	بدون تهویه	تهویه طبیعی	تهویه مکانیکی	بدون تهویه
May	H	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
	C	0.82	0.96	1.03	1.09	2.14	2.22	2.28
Jun.	H	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
	C	3.22	3.19	3.27	3.51	4.59	4.67	4.73
Jul.	H	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
	C	5.05	5.08	5.15	5.39	6.36	6.52	6.59
Aug.	H	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
	C	5.31	5.18	5.32	5.53	6.73	7.02	7.11
Sep.	H	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
	C	2.93	3.01	3.17	3.33	4.81	5.19	5.29
Oct.	H	0.57	-	-	0.30	-	-	0.25
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nov.	H	1.36	-	-	0.74	-	-	0.43
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dec.	H	7.07	-	-	5.01	-	-	3.49
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

بحث و نتیجه‌گیری

نمایهای دو پوسته در ساختمان‌های مسکونی، یکی از روش‌های پیشرفته و موثر برای بهبود کیفیت مصرف انرژی ساختمان محسوب می‌شوند. نسبت و تعداد لایه‌های سطوح شفاف، عمق فضای حائل و تهویه آن، جانمایی ساییان‌ها، و نیز پیکره‌بندی این فضا، از جمله عوامل مؤثر بر کارایی نمایهای دوپوسته در کاهش مصرف انرژی می‌باشند. در این پژوهش از نرم‌افزار شبیه‌سازی (Design Builder) استفاده شده است. در شبیه‌سازی، عواملی چون صحت‌سنجی روش شبیه‌سازی و انتخاب ویژگی‌ها و مسائل مربوط به ساختار فیزیکی نما در بخش‌های شفاف و غیر شفاف ساختمان پایه با نمای تک پوسته، و همچنین متغیرها و پارامترهای تاثیرگذار نمایهای دوپوسته در اقلیم مورد مطالعه باعث افزایش دقت در نتایج شبیه‌سازی شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش برای نمایهای دوپوسته یکپارچه و دالانی بر اساس سه نوع تهویه طبیعی، مکانیکی و بدون تهویه در مقایسه با نمایهای تک پوسته متداول در شهر کرمانشاه در راستای اهداف پژوهش، منجر به نتایج ذیل گردید:

- استفاده از نمای دوپوسته (دالانی)، بیشترین میزان کاهش انرژی گرمایشی را با $54/55$ درصد در ماه آبریل داشته است.
- استفاده از نمای دوپوسته (یکپارچه)، در ماه آبریل بیشترین میزان کاهش انرژی گرمایشی را با $90/94$ درصد داشته و ماه ژانویه با $40/84$ درصد پایین‌ترین کاهش مصرف انرژی گرمایشی را دارد. مصرف انرژی کل در این نما به همراه تهویه طبیعی در فصل گرم با kWh/m^2 $68/30$ و $20/4$ درصد کاهش، کمترین مصرف انرژی را نسبت به حالت بدون تهویه، داشته است.
- با توجه به نتایج مصرف انرژی در سه قسمت تجهیزات، روشنایی و آب‌گرم مصرفی در هر دو نوع نمای دو پوسته (دالانی و یکپارچه) و در هر سه حالت تهویه (طبیعی، مکانیکی و بدون تهویه) یکسان بوده است.
- در قسمت مصرف انرژی برای گرمایش ساختمان تفاوتی بین حالت‌های مختلف زیادی وجود نداشته و ساختمان دارای $13/63 \text{ kWh}/\text{m}^2$ نیاز گرمایشی است و در قسمت مصرف انرژی برای سرمایش ساختمان با استفاده از تهویه طبیعی با $25/19 \text{ kWh}/\text{m}^2$ بین‌ترین مصرف را به ثبت رسانده است.
- در صورت عدم تهویه فضای بین دو پوسته (دالانی و یکپارچه) در ماه‌های فصل گرم (به دلیل تابش حداقلی خورشید به ساختمان و گرم شدن هوای بین نمای دوپوسته و انتقال آن از طریق تبادل حرارت با جداره نمای اصلی به داخل ساختمان)،

صرف انرژی سرمایشی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین برای کاهش مصرف انرژی سرمایشی باید هوای بین دوپوسته در فصل گرم تهویه شود. در صورت استفاده از تهویه طبیعی، کاهش چشمگیر $8/65$ درصدی و با استفاده از تهویه به صورت مکانیکی، کاهش $5/61$ درصدی در نماهای دو پوسته دالانی و همپنین در صورت استفاده از تهویه طبیعی کاهش $8/08$ درصدی و در صورت استفاده از تهویه به صورت مکانیکی، کاهش $2/24$ درصدی در نماهای دو پوسته یکپارچه مشاهده می‌شود. در نتیجه با به کارگیری تهویه هوای بین دوپوسته به صورت تهویه طبیعی در فصل گرم از افزایش میزان نیاز ساختمان به سرمایش اضافه تا حد زیادی جلوگیری می‌گردد.

۶- اساس نتایج اعتبار سنجی نرمافزار میزان اختلاف خروجی نرمافزار نسبت به مقادیر واقعی کمتر از 10 درصد می‌باشد. بنابراین با توجه به نتایج مصارف انرژی و رفتار حرارتی نماهای دو پوسته، در صورت فعال بودن تهویه طبیعی هوای بین دوپوسته در فصل گرم، مصرف انرژی کل ساختمان نسبت به سایر حالت‌ها بهینه‌ترین حالت را رقم زده است. در این بین نمای دوپوسته دالانی با تهویه طبیعی با $6/63 \text{ kWh/m}^2$ پایین‌ترین مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است. نتایج این شبیه‌سازی نشان می‌دهد که استفاده از پوسته دوم دالانی و دارای تهویه طبیعی برای این ساختمان در اقلیم شهر کرمانشاه، کاهش $1/73$ درصدی معادل $8/01 \text{ kWh/m}^2$ را در مصرف انرژی کل نسبت به ساختمان پایه داشته است.

منابع

- حافظی، محمدرضا، زمردان، زهرا، تحصیل دوست، محمد (۱۳۹۵). فایند دستیابی به نمای دوپوسته دارای بهره‌وری مناسب انرژی، نمونه موردی یک ساختمان اداری در تهران، مطالعات معماری ایران، ۵ (۱۰): ۱۱۰-۱۰۱.
- قنبران، عبدالحمید، حسین پور، امین (۱۳۹۲). بررسی رفتار حرارتی نماهای دو پوسته در اقلیم تهران، معماری و شهرسازی پایدار، ۱ (۲): ۵۳-۴۳.
- مطالعات جامع توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه، بخش یکم، ۲۹.
- معرفت، مهدی، عظیمی، عزیز، واسطی، سیده‌هاشم، صابونی، محمدارمین (۱۳۸۹). تحلیل یک سوله صنعتی با نمای دوپوسته در تهران.
- همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
- ملک حسینی، عباس، ملکی، علیرضا (۱۳۸۹). اثرات اقلیم بر معماری سنتی و مدرن شهر اراک، آمایش محیط ۱۱: ۱۳۳-۱۳۵.
- میرشید، نگین، میرسعیدی، لیلا (۱۳۹۹). بررسی میزان تاثیر سامانه دیوار ترombo بر آسایش حرارتی در اقلیم معتدل و مرطوب(نمونه موردي ساختمان مسکونی در گنبد کاووس)، علم و تکنولوژی محیط زیست، ۲۲ (۶): ۲۸۱-۲۹۴.

- BBRI, B. (2002). Source book for a better understanding of conceptual and operational aspects of active façades. *Department of Building Physics, Indoor Climate and Building Services, Belgian Building Research Institute*.
- Baldinelli, G. (2009). Double skin façades for warm climate regions: Analysis of a solution with an integrated movable shading system. *Building and environment*, 44(6), 1107-1118.
- Cronshaw, I. (2015). World Energy Outlook 2014 projections to 2040: natural gas and coal trade, and the role of China. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 59(4), 571-585.
- Fallahi, A., Haghigat, F., & Elsadi, H. (2010). Energy performance assessment of double-skin façade with thermal mass. *Energy and Buildings*, 42(9), 1499-1509.
- González-Torres, M., Pérez-Lombard, L., Coronel, J. F., Maestre, I. R., & Yan, D. (2022). A review on buildings energy information: Trends, end-uses, fuels and drivers. *Energy Reports*, 8, 626-637
- Gratia, E., & De Herde, A. (2004). Natural cooling strategies efficiency in an office building with a double-skin façade. *Energy and buildings*, 36(11), 1139-1152.
- Gratia, E., & De Herde, A. (2007). The most efficient position of shading devices in a double-skin facade. *Energy and buildings*, 39(3), 364-373.
- Gratia, E., & De Herde, A. (2004). Natural ventilation in a double-skin facade. *Energy and buildings*, 36(2), 137-146.
- Hensen, J., Bartak, M., & Drkal, F. (2002). Modeling and simulation of a double-skin facade system. *ASHRAE transactions*, 108(2), 1251-1259.

- Høseggen, R., Wachenfeldt, B. J., & Hanssen, S. O. (2008). Building simulation as an assisting tool in decision making: case study: with or without a double-skin façade?. *Energy and buildings*, 40(5), 821-827.
- Kragh, M. K. (2001). Monitoring of advanced facades and environmental systems. In *The whole life performance of facades*.
- Manz, H., Schaelin, A., & Simmler, H. (2004). Airflow patterns and thermal behavior of mechanically ventilated glass double façades. *Building and Environment*, 39(9), 1023-1033.
- Poirazis, H. (2006). Double skin façades: a literature review. *A report of IEA SHC Task*, 34
- Polly, B., Kruis, N., & Roberts, D. (2011). *Assessing and improving the accuracy of energy analysis for residential buildings* (No. NREL/TP-5500-50865; DOE/GO-102011-3243). National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO (United States).
- Rundle, C. A., Lightstone, M. F., Oosthuizen, P., Karava, P., & Mouriki, E. (2011). Validation of computational fluid dynamics simulations for atria geometries. *Building and Environment*, 46(7), 1343-1353.
- Torres, M., Alavedra, P., Guzmán, A., Cuerva, E., Planas, C., Clemente, R., & Escalona, V. (2007). Double skin façades–cavity and exterior openings dimensions for saving energy on mediterranean climate.
- Uuttu, S. (2001). Study of current structures in double-skin facades.
- Weather bais website https://www.meteoblue.com/en/weather/week/bais_philippines_1728772

مطالعات محیطی هفت حصار شماره پنجم و بیکم / سال چهاردهم / بهار ۱۴۰۴

Measuring the impact of two-shell facades on the energy needs of residential buildings in the region of Kermanshah

Seyed Kianoosh Ahmadi, Ph.D. student, Department of Architecture, College of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

Mahdi Shaabaniān*, Assistant Professor, Department of Architecture, College of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

Received: 2024/6/3

Accepted: 2024/7/23

Introduction: Today, energy is the source of life and modern human life. However, due to population growth and technological progress, energy consumption in life has increased drastically and has led to the emission of greenhouse gases and climate changes, which have caused many problems for the health of the environment and human societies. For this reason, reducing energy consumption in residential buildings seems essential. The facade of the building, as a connecting factor between the interior and the exterior, plays an important role in reducing energy consumption in residential buildings. Therefore, one of the effective methods to control and improve the quality of building energy consumption and thermal performance and ultimately reduce energy consumption in residential buildings is the use of double-layer facades. The purpose of this research is to measure the amount of energy consumption reduction in residential buildings using two-shell and integrated facades in three modes of natural ventilation, mechanical ventilation and no ventilation in the climate of Kermanshah city.

Methodology: To achieve the goal of the current research, first the geographical location of the sample was determined. In the next step, the weather data of Kermanshah city was collected. Using Design Builder software, the basic sample, simulation and existing scenarios were analyzed and measured. The accuracy of the simulation results was validated with the values listed in the annual electricity and gas bills of the building under study. The difference between the software output and the actual values was less than 10%.

Results: consumption because it has a direct effect on reducing energy consumption in these buildings. Investigating and comparing the energy consumption and thermal behavior of the second shell of the building, air conditioning between the two shells in the hot season has determined the most optimal mode of energy consumption for the whole building.

Conclusion: The findings show that design ability and creativity are essential and vital skills for the development and progress of any industry and profession. One of the strategies used to strengthen design ability is the use of constructivist educational model in design workshops. This model is known as a very effective approach to develop and improve the design process, which can strengthen design ability and allow designers to respond creatively and innovatively to design issues and challenges and also encourages designers to use creative and innovative approaches in design and look for new solutions and continuous improvement.

Keywords: double facade, residential buildings, Kermanshah climate, energy needs, reducing energy consumption